

Размеры сечения балок клееных




Балка клееная – типовое сечение

90 x 90 90 x 80	130 x 90 120 x 90	180 x 90 165 x 90	220 x 90 (200x90) 210 x 90	265 x 90 250 x 90	300 x 90 290 x 90
90 x 140 80 x 140	130 x 140 120 x 140	180 x 140 165 x 140	220 x 140 (200x140) 210 x 140	265 x 140 250 x 140	300 x 140 290 x 140
90 x 190 80 x 190	130 x 190 120 x 190	180 x 190 165 x 190	220 x 190 210 x 190	265 x 190 250 x 190	300 x 190 290 x 190
80 x 280 90 x 280	120 x 280 130 x 280	160 x 280 180 x 280	210 x 280 220 x 280	250 x 280 240 x 280	290 x 280

Балка клееная – типовое сечение, нестроганная

140 x 330 190 x 330	140 x 370 190 x 370	140 x 420 190 x 420	140 x 460 190 x 460	140 x 500 190 x 500	140 x 540 190 x 540	140 x 580 190 x 580	140 x 630 190 x 630	140 x 670... 190 x 670...

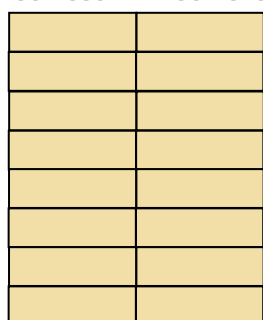

280
x 290/330/370/420/460/500/540/580/630 ...(..+40)

380
x 330/370/420/460/500/540/580/630/670 ...(..+40)


90 x 90 – балка клееная без сращивания, длина до 6м, ширина x высота, в мм
120 x 90 – балка клееная сращенная, длина до 12м, ширина x высота, в мм
190 x 330– балка клееная сращенная, не строганные по пласти, длина до 12м, ширина x высота, в мм

Размеры сечения балок клееных производства ГК ZAVDOZ

(продолжение)

Балка клееная – округленное сечение (опт. для складских программ)

Допускается подмена высоты и ширины балки при производстве на усмотрение поставщика

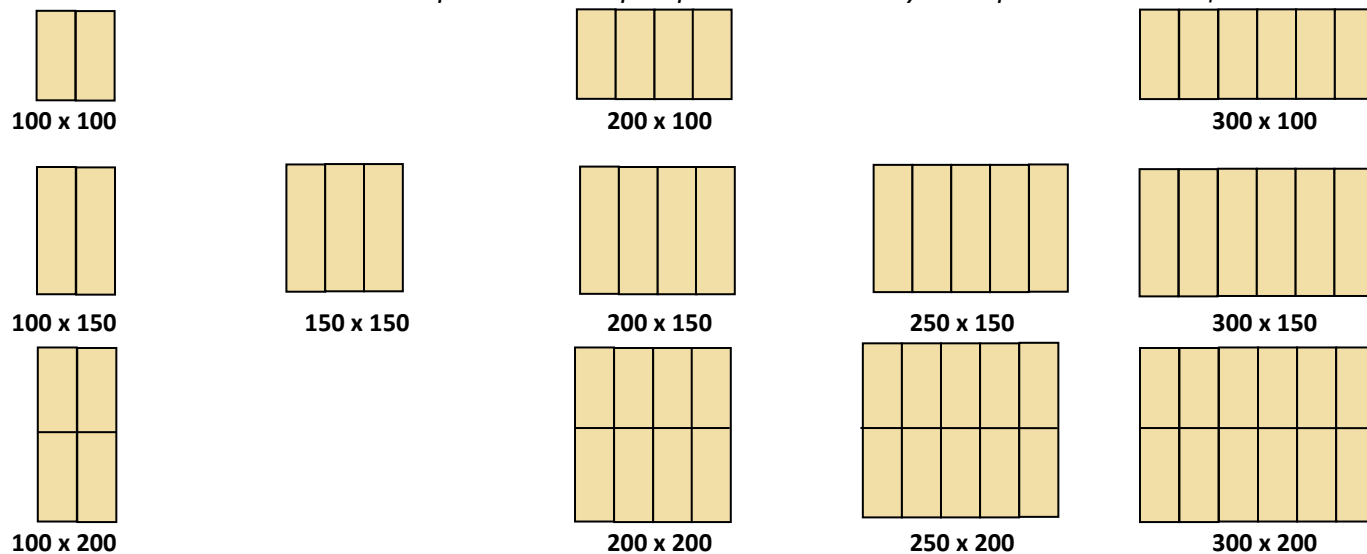

Балка не клееная, массив

Номинальный (зачетный) размер балки, в мм
калиброванный (после строжки) размер, в мм



Правила расчета балки нестандартного сечения

В случае требования клиента поставить балку сечения, отсутствующего в перечне типовых сечений, необходимо предложить три варианта:

- Подобрать максимально похожее из имеющихся типовых сечений;
- Рассчитать стоимость исходя из цены произвольного сечения;
- Подобрать сечение минимально-большее от требуемого. Рассчитать заказ исходя из данного сечения и необходимых длин, применяя стоимость цены типового сечения. Заказ оформляется по указанной цене с бесплатной услугой подстрожки до требуемого заказчиком сечения. В подписанной заявке клиента должно быть описано расчетное типовое сечение, с указанием расчета цены, и требуемое сечение после подстрожки.